

Anschlussvorbereitung für aqua-rite UT-K 150 mit AR Säule

1. Wasseranschluss

3/4" Geräteventil vorzugsweise aus Edelstahl mit Rückflussverhinderer höchstens 100 cm links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage

2. Stromanschluss




Steckdose 220V/6A höchstens 100 cm links bzw. rechts der Trinkwasseranlage

3. Wasserabfluss

wenn gewünscht mit Syphon stellt der Betreiber (siehe Skizze)

4. Kohensäure

6kg oder kurze 10 kg Kohensäureflasche muss der Betreiber stellen (wie von der Gastronomie verwendet)

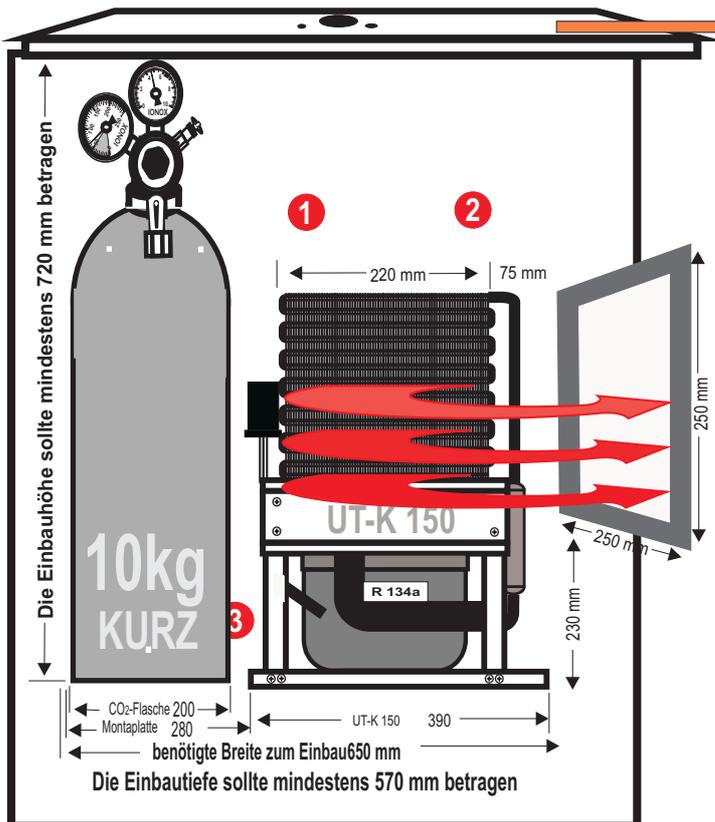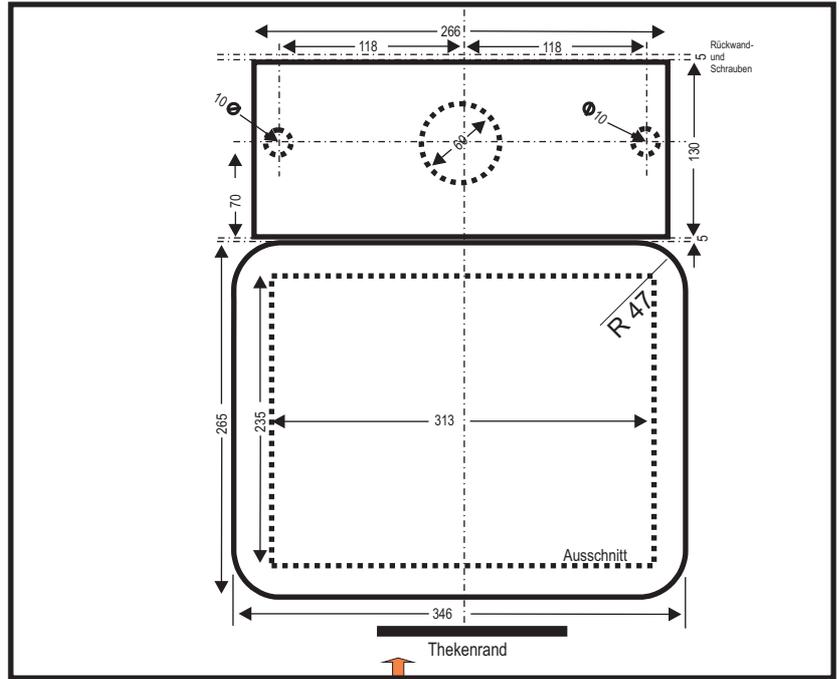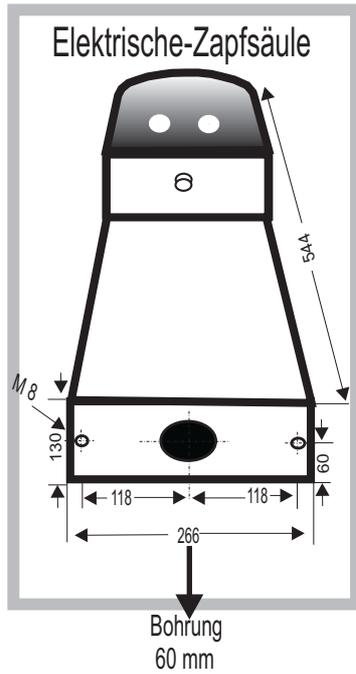

Hausseitige Anschlüsse

- 1 Wasseranschluß
3/4" AG Edelstahlanschluss
- 2 Wasserablauf mit Syphon
- 3 Schukosteckdose 220 V

Ihr IONOX Fachhändler